

KB 10.03.1925
Hoofdstuk VI art. 13KB 10.03.1981
AREI art 5, 125.02.2KB 10.03.1981
AREI : art.159, 209KB 10.03.1981
AREI art.20, 199KB 24.03.2003
AREI art.155.01

opsomming inbreuken artikels AREI niet limitatief

Onveiligheid openbare elektrische netten. KOEKELARE

Datum: 01 maart 2017

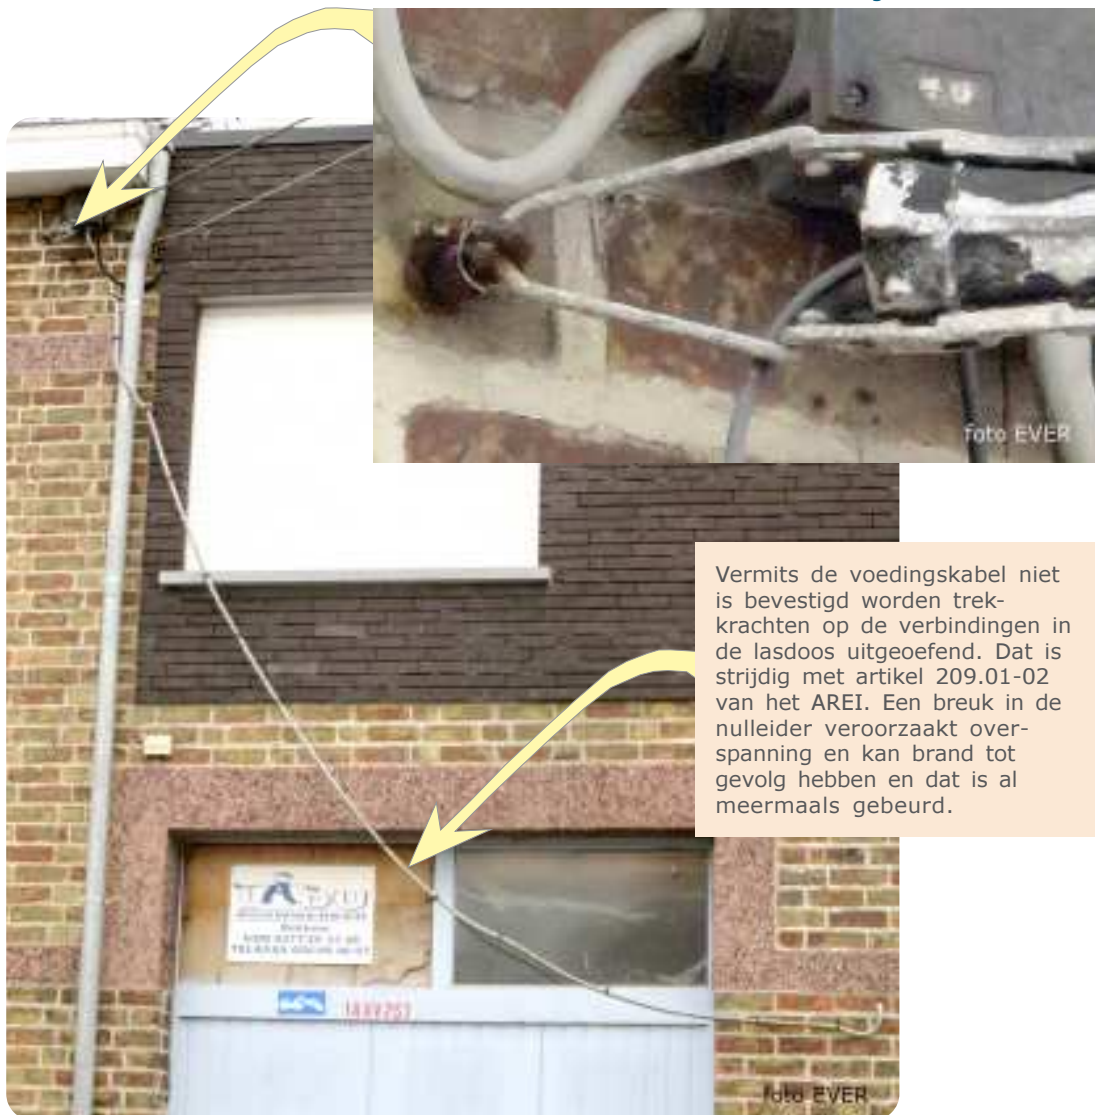
Adres : Veldstraat, 37 8680 Koekelare

Burgemeester : Patrick Lansens

DNB : Inrter- Energa Trichterheideweg 8 3500 Hasselt

Werkmaatschappij : Infrax- West Noordlaan 9 Torhout

Parket : West- Vlaanderen Kazernevest 3 8000 Brugge.

Staatssecretaris Energie : Marie-Christine Marghem Wetstraat 51
1040 BrusselElektrische
netten veiliger
dankzij Morsum
Magnificat

Vermits de voedingskabel niet is bevestigd worden trekkrachten op de verbindingen in de lasdoos uitgeoefend. Dat is strijdig met artikel 209.01-02 van het AREI. Een breuk in de nulleider veroorzaakt overspanning en kan brand tot gevolg hebben en dat is al meermaals gebeurd.

De verdelers van elektriciteit en de distributienetbeheerders werden na een groot onderzoek van Morsum Magnificat in 2001-2003 op 1 augustus 2002 aangemaand hun netten in conformiteit te brengen met de wettelijke voorschriften, dat is het AREI en het ARAB. De hier bekeken aftakking via een bovengronds net voldoet niet aan de wettelijke voorschriften waarvan enkele artikels niet limitatief werden opgesomd.

Erik Verbeeck
Deskundig in conformiteit elektrische installaties

Korsluitproeven

https://www.youtube.com/watch?v=Cg7RMvwm_Cg**VERBEECK Erik** ©Freelance onafhankelijk onderzoeksjournalist
Postbus 3 3120 Tremelo - 0473762573
erikjm.verbeeck@telenet.be

² Dit bericht kadert in art. 29 van het Wetboek van Strafvordering van 17 november 1808 - eerste boek art. 8 tot en met 36ter. En artikel 29 van de Wet van 04 augustus 1986 art. 107