

AALTER

Oppositie wordt compleet ondergesneefd door de tsjeven

Aalter en de veiligheid op het openbaar domein

VEILIGHEID
 daar -s-preekt
 men veel over

Aan de Kestelstraat is door een aannemer een kabel van de teledistributie geraakt -en wellicht tijdelijk hersteld?-, alhoewel we dat niet gezien hebben, kunnen we -zoals de coronadeskundigen dat zeggen- "vrijwel zeker, de hoogste waarschijnlijkheid" stellen dat die teledistributiekabel van Telenet op die plaats niet op de wettelijke hoogte heeft gehangen en dat is 6 meter boven de grond. Na de schade hebben bedenkelijke technici de coaxiale kabel met even bedenkelijk materiaal tegen de bundel -BAXB- van de laagspanning geplakt, knoeiwerk van jewelste dat er maar blijft hangen. Dat de beleidsverantwoordelijken van Aalter én de politie, die wel degelijk bevoegd is, die situatie niet verhelpen zegt heel veel over het Tsjevenbestuur van Aalter. Veel inwoners van Aalter zwijgen omdat ze bang zijn van het schrikbewind van Pieter De Crem -CD&V-. Er zullen echter ook wel een groot aantal Tsjeven zijn die de neo dictator in het zadel stemmen, die niet bang zijn.

Gevaar op openbaar domein.

Op de foto genomen op 14 mei 2020 aan de Kestelstraat -inzet- tonen we aan hoe Fluvius en / of Telenet op een flagrante manier de wet mogen overtreden. De bundel van de laagspanning, vermoedelijk een BAXB 3x70+25, is in ieder geval tussen de het paalvak van 49 meter te strak gespannen, de vereiste "pijl" die de fabrikant voorschrijft is niet gerespecteerd. Vervolgens is de afstand van 6 meter ten opzichte van de grond van de televisiekabel van Telenet niet gerespecteerd.

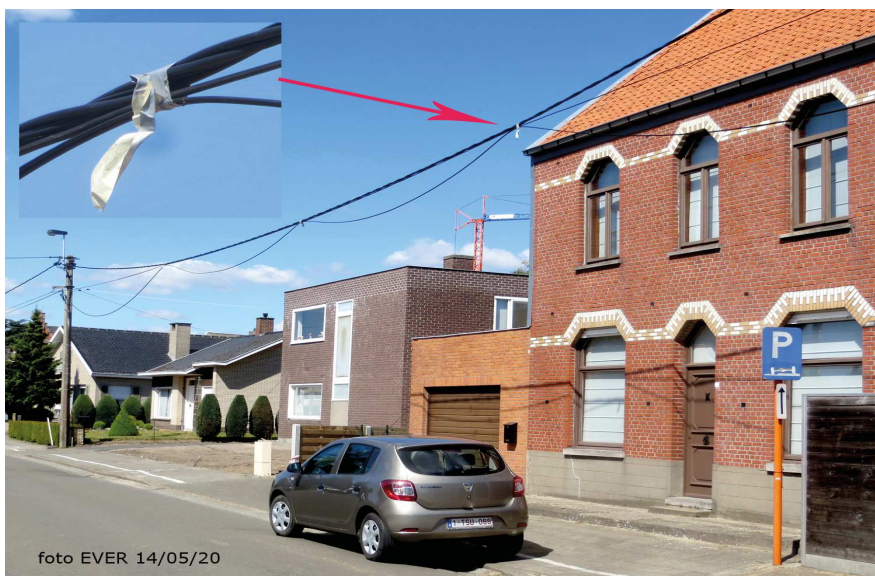


foto EVER 14/05/20

De wet.

In het oude AREI is artikel 164.01.b duidelijk, de **mini-mum** afstand boven de grond is 6 - zes - meter.

In het nieuwe AREI, het KB van 8 september 2019 in voege op 01 juni 2020, staat in

Gevaarlijke situatie aan de drukke Kestelstraat. Ziet niemand van Aalter dat? Is dit werk van Fluvius, Telenet of de aannemer die de kabel heeft geraakt?

boek 3 in artikel 7.1.3.6.a.1.3. letterlijk "„Wanneer lijnen langs openbare wegen lopen met steunen in een talud aangebracht -in uitgraving of in ophoging- gelden volgende afstanden : 6m. boven het niveau van het indrin-

gingspunt van de steun in de grond maar steeds 5m. boven de top van het talud voor een weg in ophoging of 3m. boven gelijk welk punt van het talud voor een weg in uitgraving..".

De politie is bevoegd.

Het feit dat de coaxiale kabel in de Kestelstraat na het incident op een zeer amateuristische wijze aan de bundel van de laagspanning is bevestigd,

zou de aandacht moeten krijgen van al wie in Aalter bevoegd is voor de veiligheid op het openbaar domein, vooral de politie die daarvoor zeker bevoegd is. Als de politie oog heeft voor een oudere dame die met haar hondje wandelde en haar te sommeren niet op de bank te gaan zitten, dan moet die politie zeker oog hebben voor dergelijke gevaarlijke situaties.

Parkeren op fietspad.

Een ander feit is dat de politie ook geen oog heeft voor foutparkeerders die pardoos op het fietspad gaan parkeren.

meer op p2