


Onveiligheid openbare elektrische netten.**AALTER****DOCUMENT
UPDATE 1**

Datum: 01 november 2020

Adres: Kleitestraat 4, 9880 Aalter - Paal n° 252

Burgemeester: Pieter De Crem

DNB: IMEWO, Brusselsesteenweg 199, 9020 Melle

Werkmaatschappij: Fluvius, Brusselsesteenweg 199, 9020 Melle

Parket : Procureur des Konings Gent - Afdeling Oost-Vlaanderen

KB 8 september 2019
Art. 5.2.10.3.a9cKB 8 september 2019
Art. 4.6.4KB 8 september 2019
Art. 5.2.9.5.KB 8 september 2019
AREI.KB 10 maart 1981
AREI

opsomming inbreuken artikels AREI niet limitatief



EVER 1/11/20

AREI KB 8 september 2019

Boek 1, Artikel 5.2.9.5.

Plaatsing in de vrije lucht en plaatsing in opbouw.

" In verticale gedeelten moet men zich ervan vergewissen dat de trekkrachten, uitgeoefend door het gewicht van de leidingen, niet kunnen leiden tot de breuk of vervorming van de aders. Deze trekkrachten mogen niet uitgevoerd worden op de aansluitklemmen "

AREI KB 8 september 2019

Boek 3, Artikel 5.2.10.3.a9c

Plaatsing in vrije lucht en plaatsing in opbouw

" de bevestigingsmiddelen, kabelrekken, kraagstukken ... moeten zodanig gekozen worden en geplaatst worden dat geen schade aan de leidingen wordt berokkend. Ze moeten geschikt zijn om zonder beschadiging te kunnen weerstaan aan de uitwendige invloeden waaraan ze blootgesteld worden "

AREI KB 8 september 2019

Boek 1, Artikel 4.6.4.

Bescherming tegen bepaalde andere uitwerkingen.

" Wanneer het gaat om broze constructies of om constructies die onderhevig kunnen zijn aan beschadigingen die aan bewegingen te wijten zijn, moeten de elektrische installaties of delen ervan van die aard zijn dat ze de vervormingen kunnen opvangen zonder te worden beschadigd "

<https://www.youtube.com/watch?v=bDJ8bZw5OTs>

De eigenaars en mede-eigenaars van de openbare elektrische netten hebben uit puur geldgewin, minstens tachtig jaar de -oude- wet van 10 maart 1925 -Hoofdstuk VI art. 13-, het ARAB en het KB van 10 maart 1981 -AREI- met de voeten getreden. Burgemeesters verzoeken burgers om verdachte personen te melden, een dergelijke situatie zoals op de foto is te zien is, gezien de mogelijke gevolgen, zondermeer CRIMINEEL en een melding aan de Procureur des Konings is dan ook meer dan gepast. Iedere burger moet diens elektrische aansluiting bekijken en indien gevaarlijk, eveneens aan de verzekering melden.




VERBEECK Erik © Freelance onafhankelijk onderzoeksjournalist - Hoofdredacteur
Stwg op Deinze 178, 9880 Aalter - 0473762573
erikjm.verbeeck@telenet.be

² Dit bericht kadert voor ambtenaren in art. 29 van het Wetboek van Strafvordering van 17 november 1808 - eerste boek art. 8 tot en met 36ter.



Weer een bewijs van onveilige openbare elektrische netten.

AALTER
Detail
Kleitestraat 4

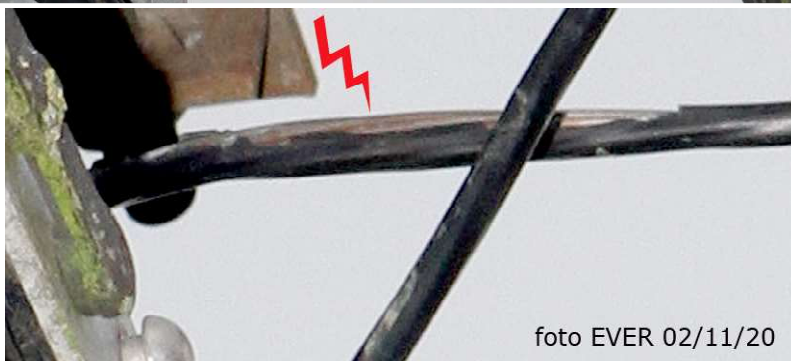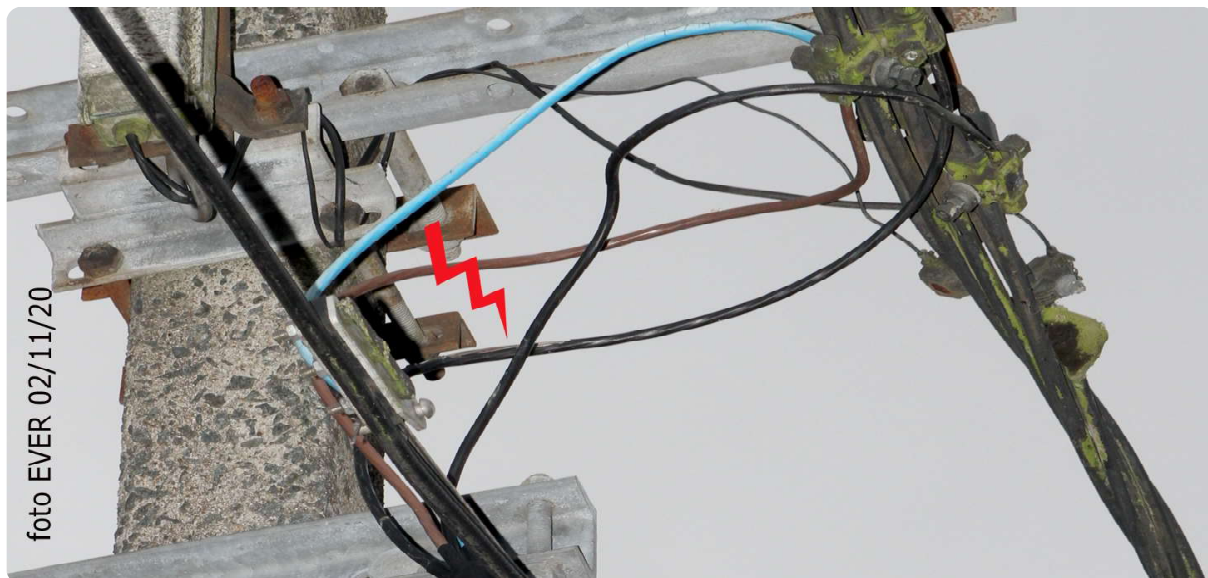

Deze laagspanningsaftakking aan de Kleitestraat,4 te 9880 Aalter is *helaas* weer een mooi staaltje van "kunst en vliegwerk" van de distributienetbeheerder IMEWO en haar werkmaatschappij Fluvius of haar aangestelden waarop ze geacht zijn toezicht te houden.

De beschadigde isolatie ⚡ van de 10 / 16 mm² geleider is wel buiten het bereik van niet professionelen, maar is niettemin strijdig met de regels van het AREI.

Het feit dat de kabel een groot deel niet meer bevestigd is en vanop grote afstand met het blote oog goed zichtbaar is, geeft een idee hoe "blind" de personen die voor die materie bevoegd zijn, gehouden worden, óók de politie is bevoegd, het gaat immers over onveilige situaties op het openbaar domein.

Morsum Magnificat ziet dat wel en maakt het dan ook publiek, dat zal het wanbeleid in Aalter niet kunnen beletten.