


STANDAARDBLAD VI: Tweepolige contactstop 16 A 250 V ~ met aardbus

Afmetingen in mm

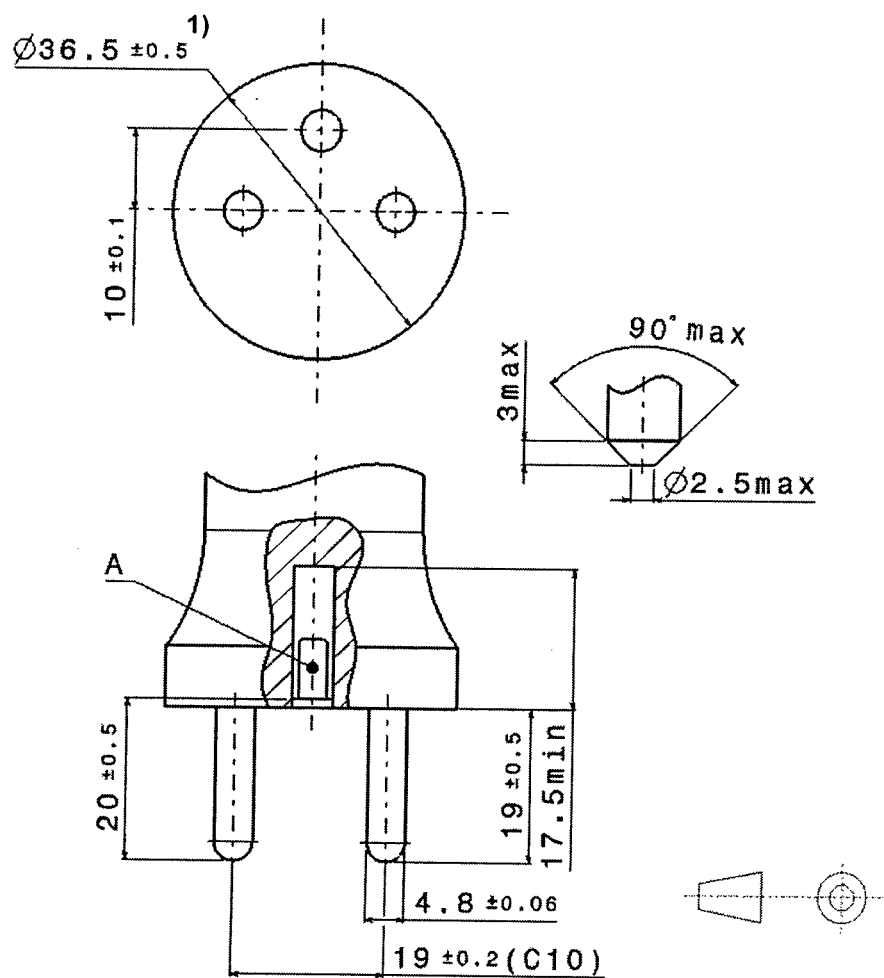

STANDAARDBLAD VI (vervolg): Tweepolige contactstop 16 A 250 V ~ met aardbus

A. Verende contactbus tussen 4,3 en 5,1 mm (C2 en C11). Deze mag ook een andere dan cilindrische vorm hebben.

1) Deze afmeting is een maximumafmeting over een hoogte van 15 mm vanaf het insteekvlak van de contactstop.

(C) De afmeting $19 \pm 0,2$ mm wordt gecontroleerd met het kaliber C10. De tolerantie op deze afmeting wordt enkel ter informatie gegeven.

De contactstoppen moeten een zodanige vorm en lengte hebben dat ze makkelijk met de vingers kunnen worden vastgenomen terwijl ze uit een contactdoos overeenkomstig het standaardblad V worden getrokken (een voorbeeld van een test is te vinden in annex C).








Het uiteinde van de pennen moet afgerond zijn of afgeknot zoals afgebeeld op de detailtekening.

Pennen met een isolatiemantel zoals vermeld in het standaardblad XVII zijn toegelaten.

Men mag zich niet op de tekeningen baseren voor de details zonder maataanduidingen.

**STANDAARDBLAD VII: Tweepolige contactstop 16 A 250 V ~ met dubbel
aardcontactstelsysteem**

Afmetingen in mm

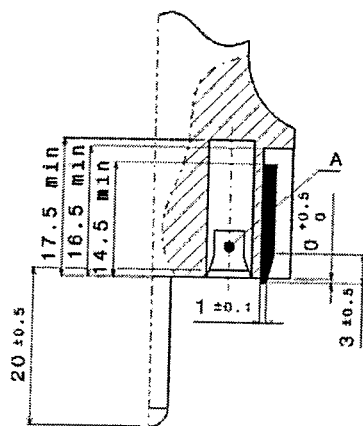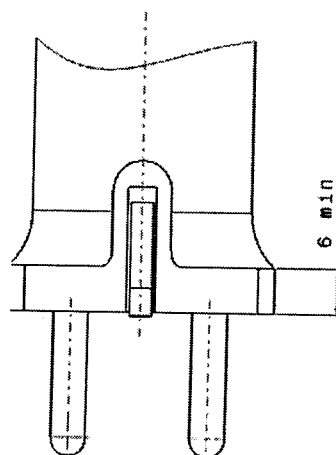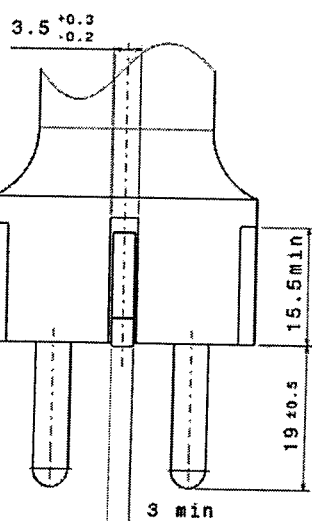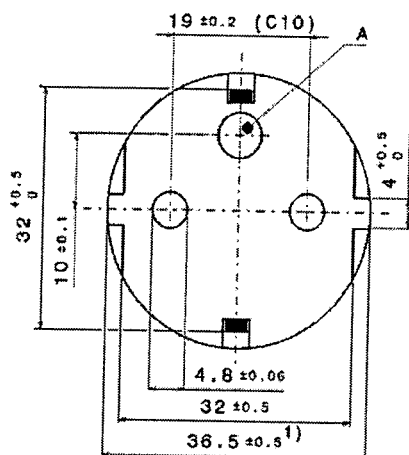

STANDAARDBLAD VII (vervolg): Tweepolige contactstop 16 A 250 V ~ met dubbel aardcontactstelsysteem

A. Verende contactbus tussen 4,3 en 5,1 mm (C2 en C11). Deze mag ook een andere dan cilindrische vorm hebben.

- 1) Deze afmeting is een maximumafmeting over een hoogte van 18 mm vanaf het insteekvlak van de contactstop.

(C) De afmeting $19 \pm 0,2$ mm wordt gecontroleerd met het kaliber C10. De tolerantie op deze afmeting wordt enkel ter informatie gegeven. Het kaliber C12 wordt gebruikt om de onderlinge verwisselbaarheid te controleren.

De contactstoppen moeten een zodanige vorm en lengte hebben dat ze makkelijk met de vingers kunnen worden vastgenomen terwijl ze uit een contactdoos overeenkomstig het standaardblad V worden getrokken (een voorbeeld van een test is te vinden in annex C).

De zijribben moeten enigszins afgeronde hoeken hebben. Ze mogen niet-doorlopend zijn over hun volle hoogte, maar moeten minimaal 6 mm hoog zijn vanaf het insteekvlak van de contactstop.

Het uiteinde van de pennen moet afgerond zijn, of afgeknot zoals afgebeeld op de detailtekening. Pennen met een isolatiemantel zoals vermeld in het standaardblad XVII zijn toegelaten.

Men mag zich niet op de tekeningen baseren voor de details zonder maataanduidingen.